


LICHTMETING SOFTBALVELD

Onderstaand het meetraster voor gebruik bij de lichtmeting van een softbalveld:

! Dit meetraster is op basis van een veld-diepte van 80 meter. Indien het te meten veld korter is, zullen er meetpunten langs het buitenveldhek wegvallen. De afstanden tussen de meetpunten blijven dan toch zoals in onderstaand raster aangegeven.

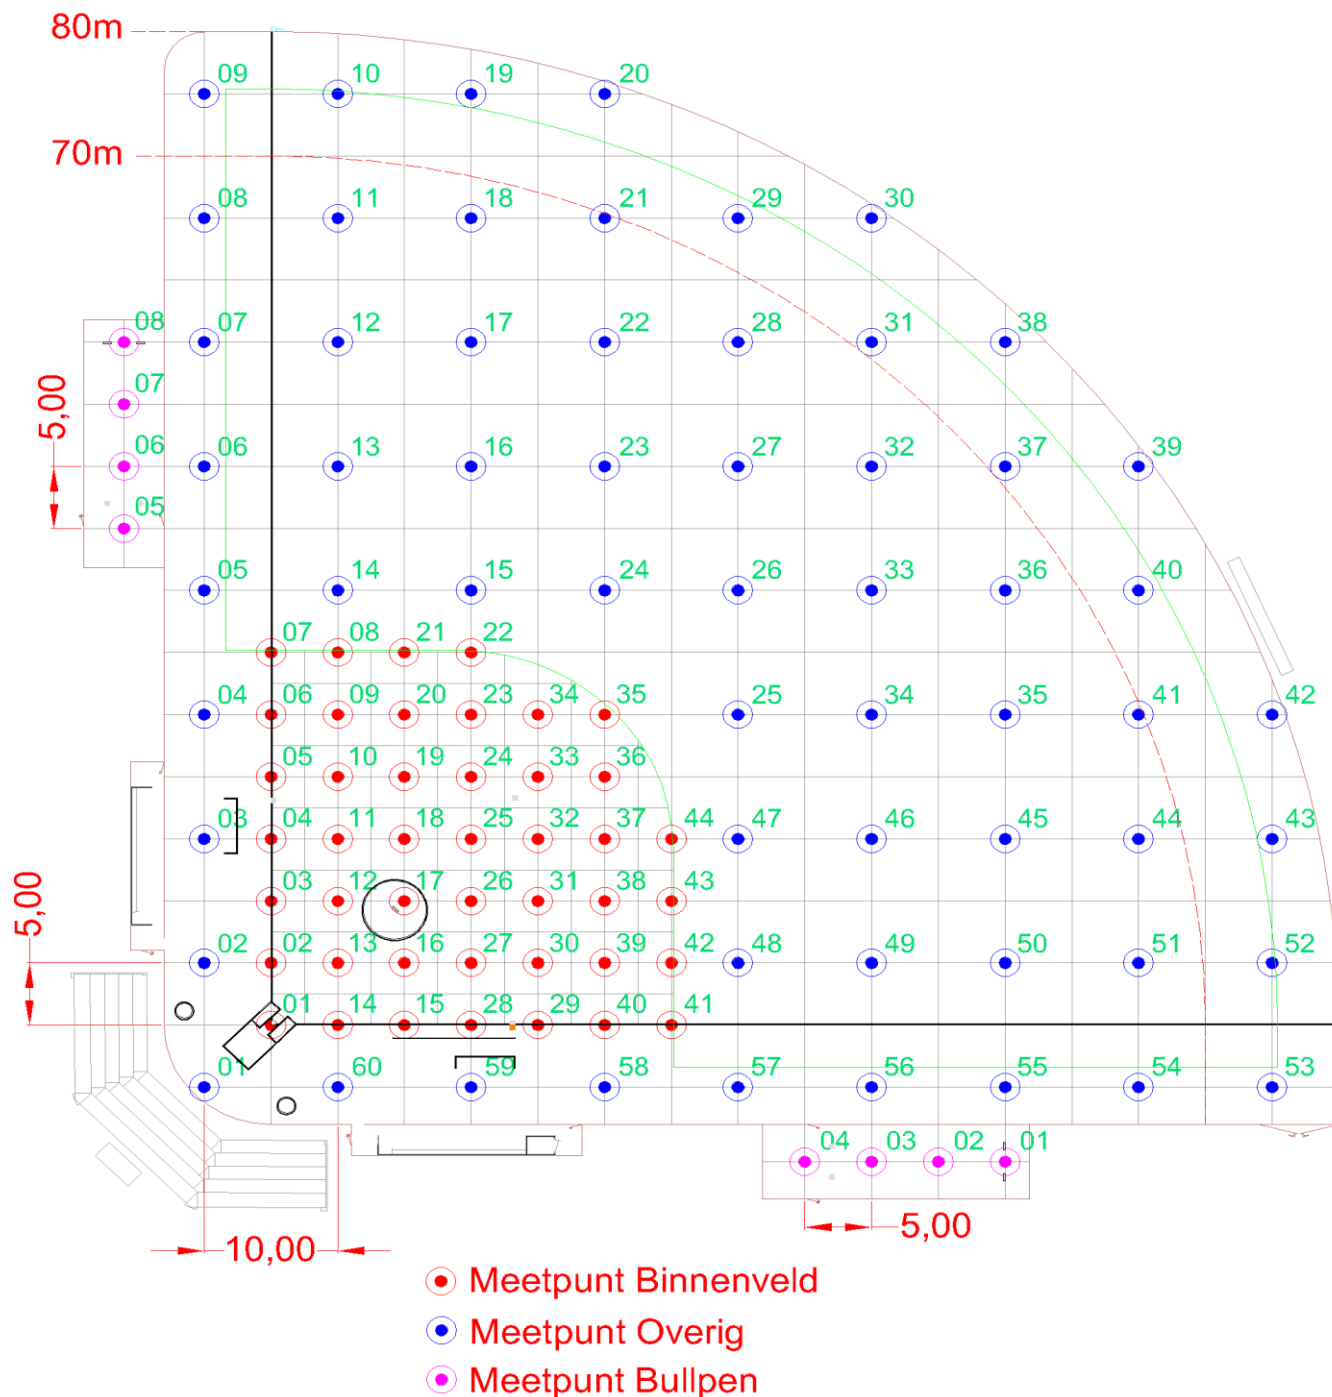

Aandachtspunten:

- * Gebruikte meetapparaat moet minimaal klasse B zijn (volgens DIN 5032-7)
- * Ga alleen meten als alle armaturen branden
- * Zorg dat alle armaturen voldoende opgewarmd zijn
- * Ga alleen meten wanneer er geen neerslag is en geen mistvorming
- * Zorg dat de meting gedaan kan worden voor 23:00 uur

Onderstaande tabellen s.v.p. invullen

Locatie			
Veld			
Diepte van het veld			
Gemeten door		Firma	
Datum meting		Begintijd meting	
Weercondities			
Buitentemperatuur (alleen LED)			
Onderste lichtpunthoogte		meter	
Type lichtinstallatie *	Gasontlading	▼	
Gewenste norm *	Nationaal	▼	
Betreft *	Periodieke meting	▼	
Aantal defecte lampen			
Meetapparaat **			
	L1	L2	L3
Spanning (gemeten in één van de masten bij opgewarmde lampen)	V	V	V
Opmerkingen			

* selecteer wat van toepassing is ** merk, type, klasse, serienr, geijkt tot datum

GEMETEN LICHTWAARDEN										
ROOD			BLAUW						MAGENTA	
	waarde		waarde		waarde		waarde		waarde	
1		25		1		25		49		1
2		26		2		26		50		2
3		27		3		27		51		3
4		28		4		28		52		4
5		29		5		29		53		5
6		30		6		30		54		6
7		31		7		31		55		7
8		32		8		32		56		8
9		33		9		33		57		
10		34		10		34		58		
11		35		11		35		59		
12		36		12		36		60		
13		37		13		37				
14		38		14		38				
15		39		15		39				
16		40		16		40				
17		41		17		41				
18		42		18		42				
19		43		19		43				
20		44		20		44				
21				21		45				
22				22		46				
23				23		47				
24				24		48				